


Дополнительное управление микроклиматом - Вспомогательный электрический обогреватель**Снятие и установка****Снятие**


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Панель управления](#) (501-12 Панель приборов и консоль, Снятие и установка).
- 2.

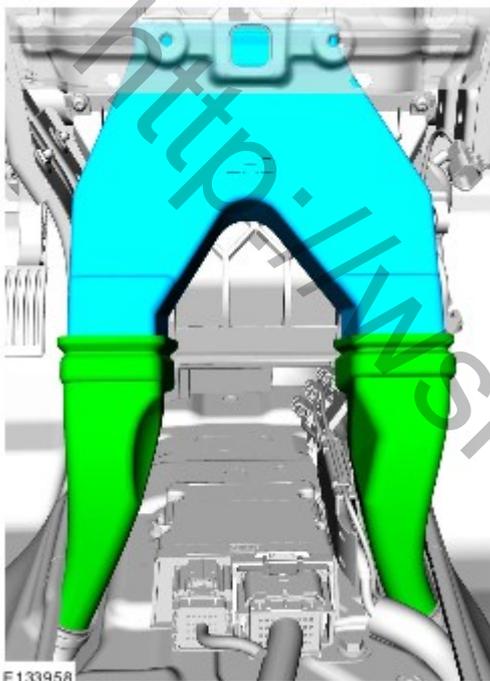

- 3.

LHD/RHD

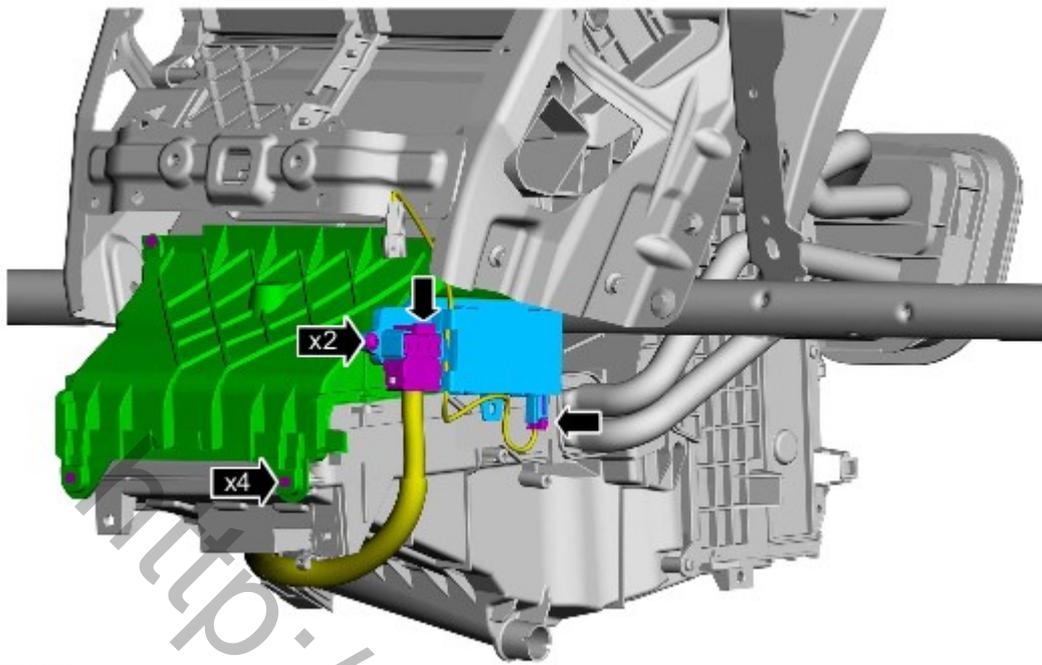

E199013

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.